

ДВЕРИ И ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ГД, ГЛ, ГДу, ГЛу



Двери: ГД 1,25x0,5, ГДу 1,25x0,5, ГД 0,9x0,4, ГДу 0,9x0,4 и люки герметические: ГЛ 0,5x0,6, ГЛу 0,5x0,6 серии: 5.904-4, применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Их изготавливают в 2-х вариантах: утепленные и неутепленные. Утепленные двери (ГДу) и люки (ГЛу) в отличие от неутепленных (ГД и ГЛ) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ). Двери ГД 0,9x0,4 и ГДу 0,9x0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери ГД 1,25x0,5 и ГДу 1,25x0,5 – в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. Крепление дверей и люков к стенам осуществляется приваркой рамы двери (люка) к металлической окантовке проема или закладным деталям.

Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69. Допускается эксплуатация дверей и люков в условиях умеренного (У) климата категории размещения 1 и 2. В этом случае защиту от воздействия климатических факторов внешней среды обеспечивает потребитель.

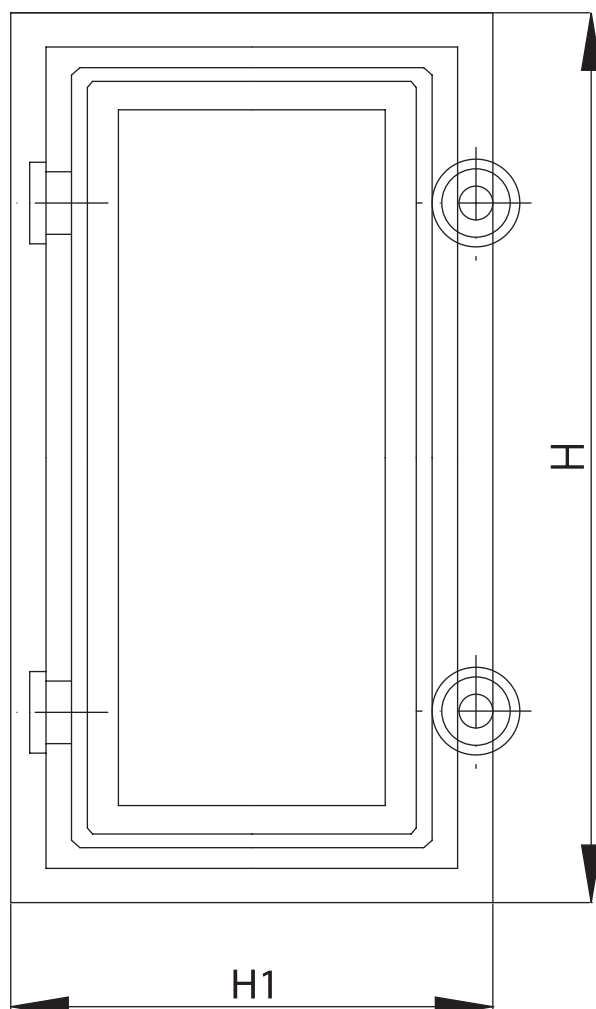


Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	H	H1	
ГД 1,25x0,5	1370	620	28,9
ГДу 1,25x0,5	1370	620	30,3
ГД 0,9x0,4	1020	520	19,6
ГДу 0,9x0,4	1020	520	20,8
ГЛ 0,5x0,6	620	720	17,5
ГЛу 0,5x0,6	620	720	18,2